


SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Řešení dilatační spáry

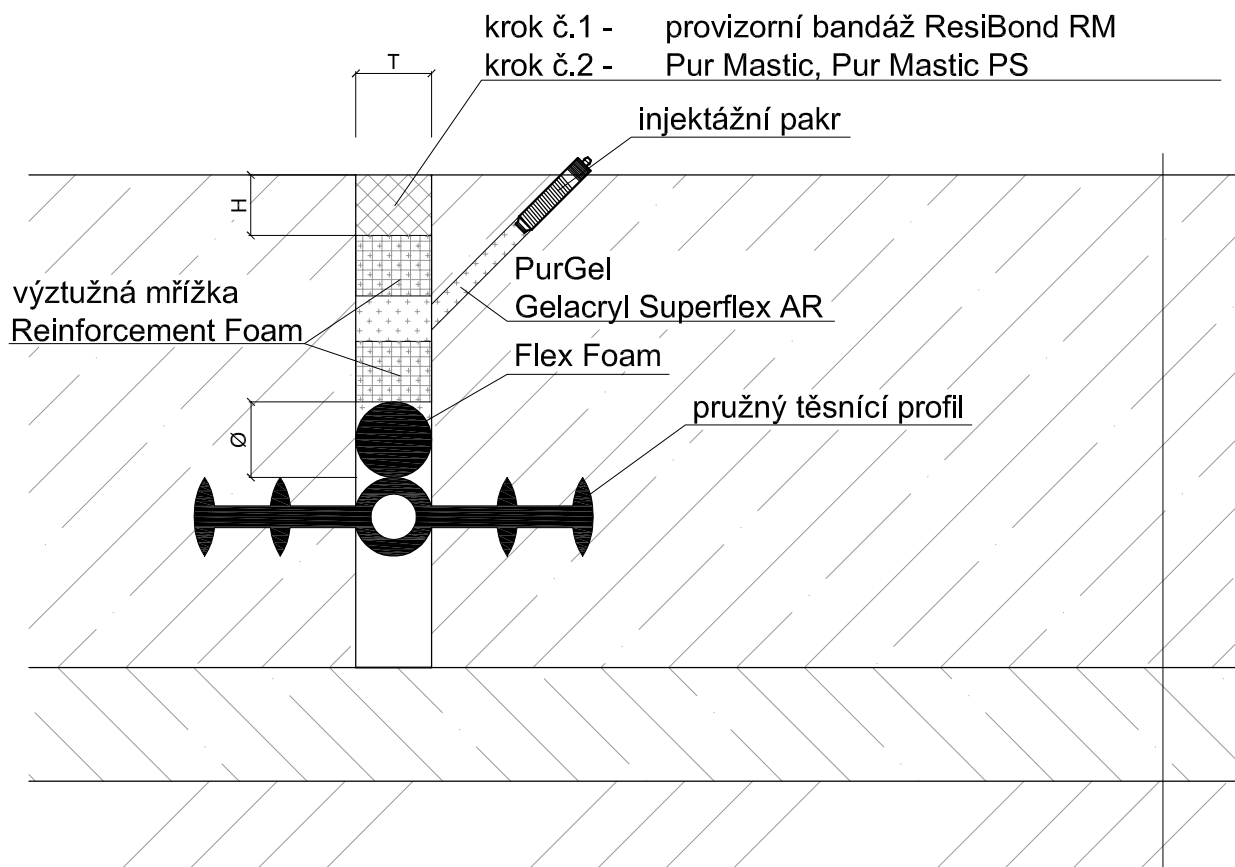

PurMastic/PurMastic PS - spára do 12 mm - poměr šířka : hloubka = 1:1
spára nad 12 mm - poměr šířka : hloubka = 2:1

Flex Foam - pěnová šňůra
- nabízené průměry Ø : 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 70 mm

mřížka Reinforcement Foam - pásek pěny s otevřenými komůrkami, průřez 50 x 40 mm

podle tloušťky dilatační spáry T se vybere vhodný průměr Flex Foam - nejbližší vyšší

provizorní bandáž ze ResiBond RM se provede před injektáží, poté se odstraní a spára se zacelí tmelem Pur Mastic či Pur Mastic PS

beton

podkladní beton

zemina

(podrobnosti na www.sanax.cz)

Sanax chemical construction s.r.o

Oldřichovská 16, 405 02, Děčín

tel.: +420 412 517 870

email.: sanax@sanax.cz

SANAX®

Vypracoval:

Stanislav Canini

Kontroloval:

Vladimír Doležal

Název výkresu:

SANAČNÍ SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ -
SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Obsah:

Řešení dilatační spáry
v železobetonové
konstrukci - utěsnění
stávajícího profilu.

Datum:

5/2015

Měřítko:

1:5

Formát:

A4

Číslo výkresu:

5.3.2

Část:

ŽB konstrukce